



210013061157
有效期至2027年11月29日

报告编号 W20220406-1

国家城市供水水质监测网太原监测站


检验检测报告

样品编号：202205414-202205418

样品名称：生活饮用水

委托单位：文水县疾病预防控制中心

二〇二二年五月三十一日

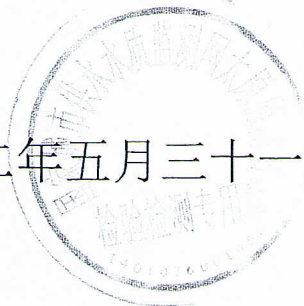

国家城市供水水质监测网太原监测站

检验检测报告

报告编号: W20220406-1

第 1 页/共 3 页

委托单位	文水县疾病预防控制中心	检验类别	委托检验			
来样方式	客户自送样	样品状态	液态			
样品名称	生活饮用水	采样日期	2022.05.27			
样品编号	202205414-202205418	收样日期	2022.05.27			
检验日期	2022.05.27-2022.05.30	报告日期	2022.05.31			
采样地点	详见报告					
样品数量	各: 2.5L塑料桶+0.5L塑料袋					
检验依据	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)					
检验方法	见附页					
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)对送检样品进行分析评价。 所有样品检测项目结果均符合标准规定。					
编制	王强	审核	梁明明	签发	姚少华	检测单位 (章)

国家城市供水水质监测网太原监测站

检验检测报告

报告编号: W20220406-1

第 2 页/共 3 页

样品编号		202205414	202205415	202205416	202205417	202205418	标准规定
采样地点		章多水厂	北环城管网 (恒通卫 浴)	东西大街管 网 (新建 街)	南环城管网 (私评安定 街)	汾泽苑	
1	色度	<5	<5	<5	<5	<5	≤15
2	浑浊度	0.451	0.293	0.351	0.851	0.596	≤1
3	臭和味	无	无	无	无	无	无异味、异味
4	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无
5	菌落总数	0	0	0	0	0	≤100
6	总大肠菌群	0	0	0	0	0	不得检出
7	耐热大肠菌群	0	0	0	0	0	不得检出
8	大肠埃希氏菌	0	0	0	0	0	不得检出
9	耗氧量	0.93	1.08	0.93	1.08	0.95	≤3
10	氨氮	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	≤0.5
11	汞	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	≤0.001
12	铬 (六价)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05
13	砷	0.00120	0.00102	0.00079	0.00069	0.00084	≤0.01
14	镉	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	≤0.005
15	铅	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	≤0.01
16	硝酸盐氮	2.06	2.12	2.08	2.04	2.24	≤10

附页：检验方法

报告编号：W20220406-1

第 3 页/共 3 页

项目	检验方法
色度	GB/T5750.4-2006 1.1铂—钴标准比色法
浑浊度	GB/T5750.4-2006 2.1散射法—福尔马肼标准
臭和味	GB/T5750.4-2006 3.1嗅气和尝味法
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 4.1直接观察法
菌落总数	GB/T5750.12-2006 1.1平皿计数法
总大肠菌群	GB/T5750.12-2006 2.2滤膜法
耐热大肠菌群	GB/T5750.12-2006 3.2滤膜法
大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2006 4.2滤膜法
耗氧量	GB/T5750.7-2006 1.1酸性高锰酸钾滴定法
氨氮	GB/T5750.5-2006 9.1纳氏试剂分光光度法
汞	GB/T5750.6-2006 8.1原子荧光法
铬（六价）	GB/T5750.6-2006 10.1二苯碳酰二肼分光光度法
砷	GB/T5750.6-2006 6.6电感耦合等离子体质谱法
镉	GB/T5750.6-2006 9.7电感耦合等离子体质谱法
铅	GB/T5750.6-2006 11.7电感耦合等离子体质谱法
硝酸盐氮	GB/T5750.5-2006 5.3离子色谱法
（以下空白）	

说 明

- 一、来样方式为送样时，检测结果仅对接受样品负责。
- 二、本检验检测报告不得涂改、增删，未经签字盖章无效。
- 三、本检验检测报告未经许可不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 四、本检验检测报告一式两份，一份交付送检单位，一份由本站存档。
- 五、本检验检测报告未经本站书面批准不得复制（完整复制除外）。
- 六、如对本检验检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向本站提出复核申请。

国家城市供水水质监测网太原监测站

地址：山西省太原市尖草坪区阳兴南街南

邮政编码：030009

联系电话（传真）：0351-3020213